


FICHE D'UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE

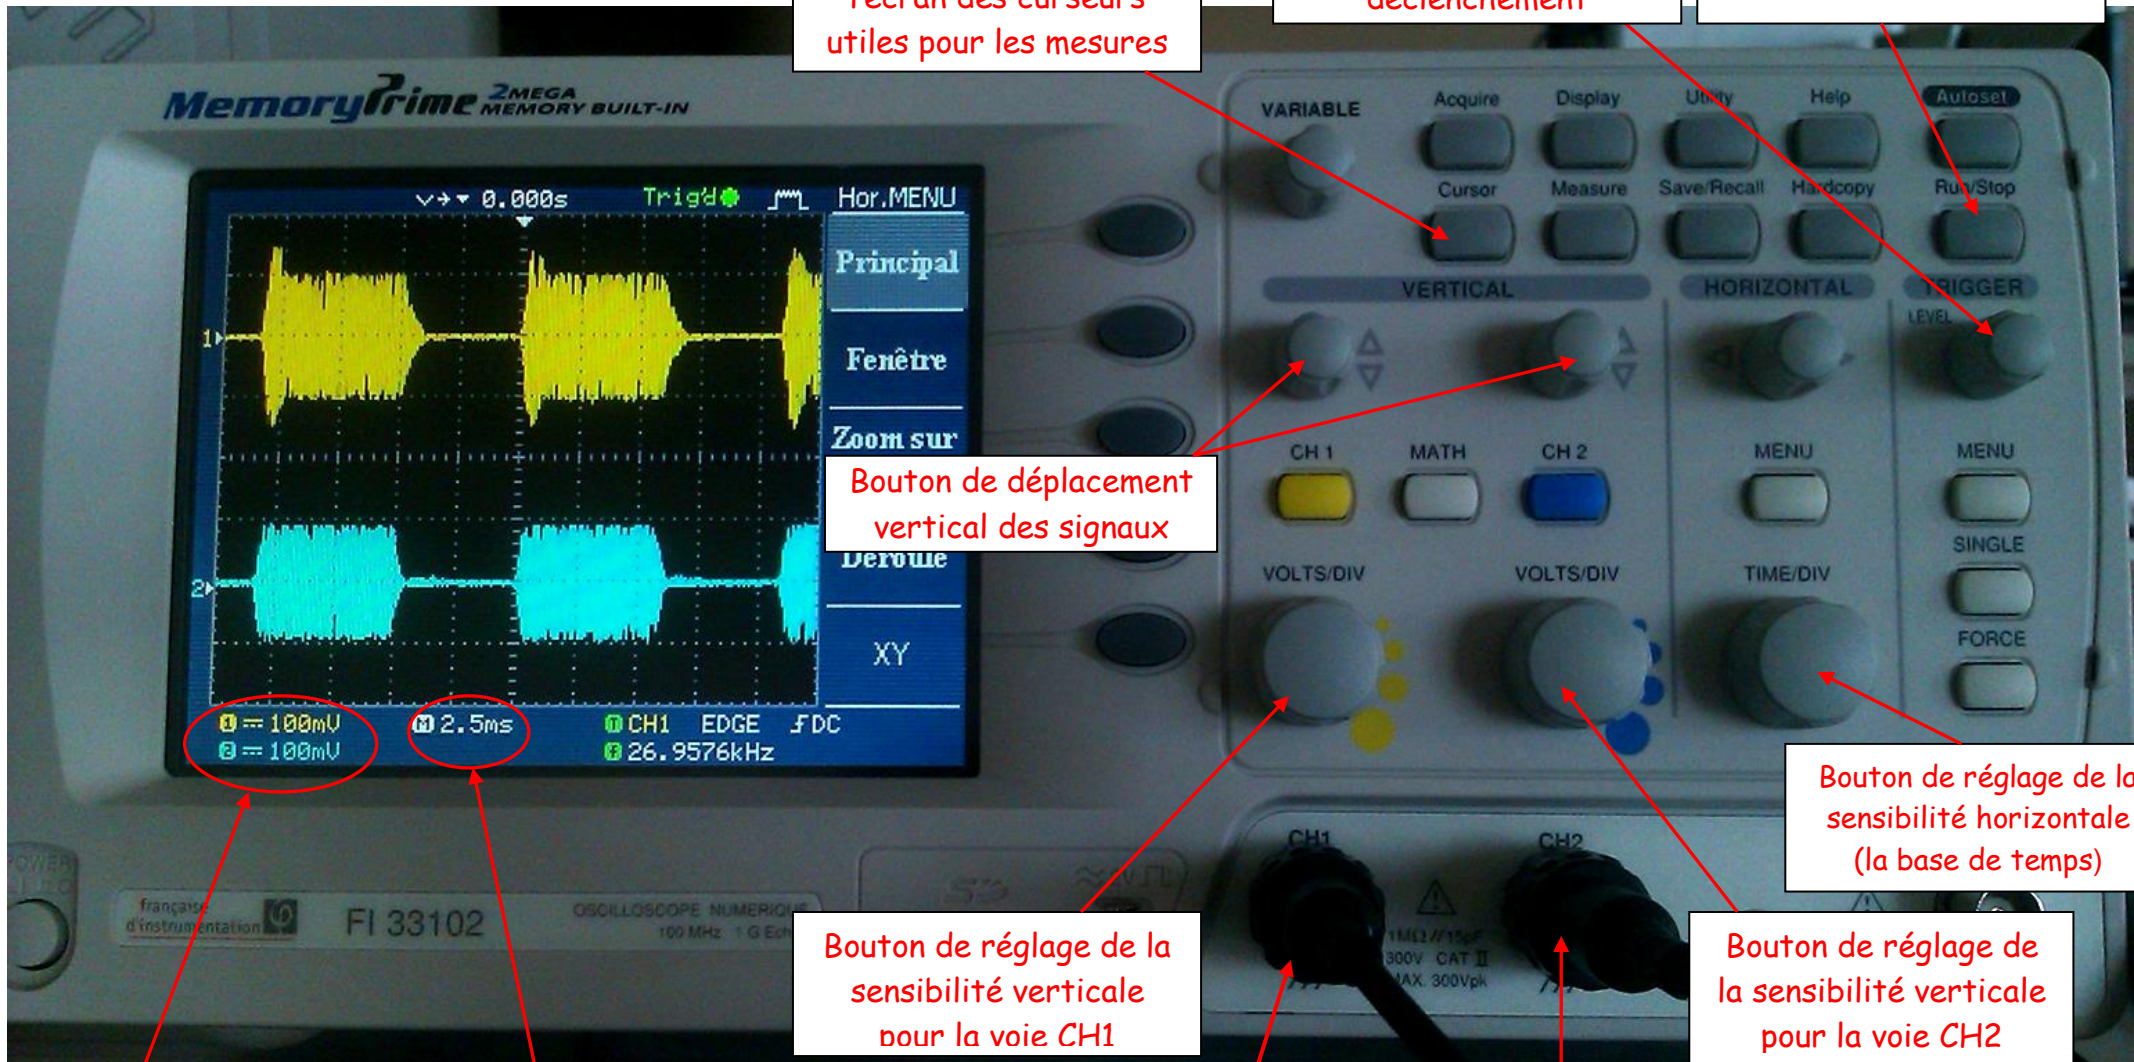

Valeur des sensibilités verticales

Valeur de la base de temps

Voie d'entrée CH1

Voie d'entrée CH2